

Documentación Técnica


Modelo:

VBC AA/AC
SUCP+



VBC90CSUCP+




VBC90ASUCP+

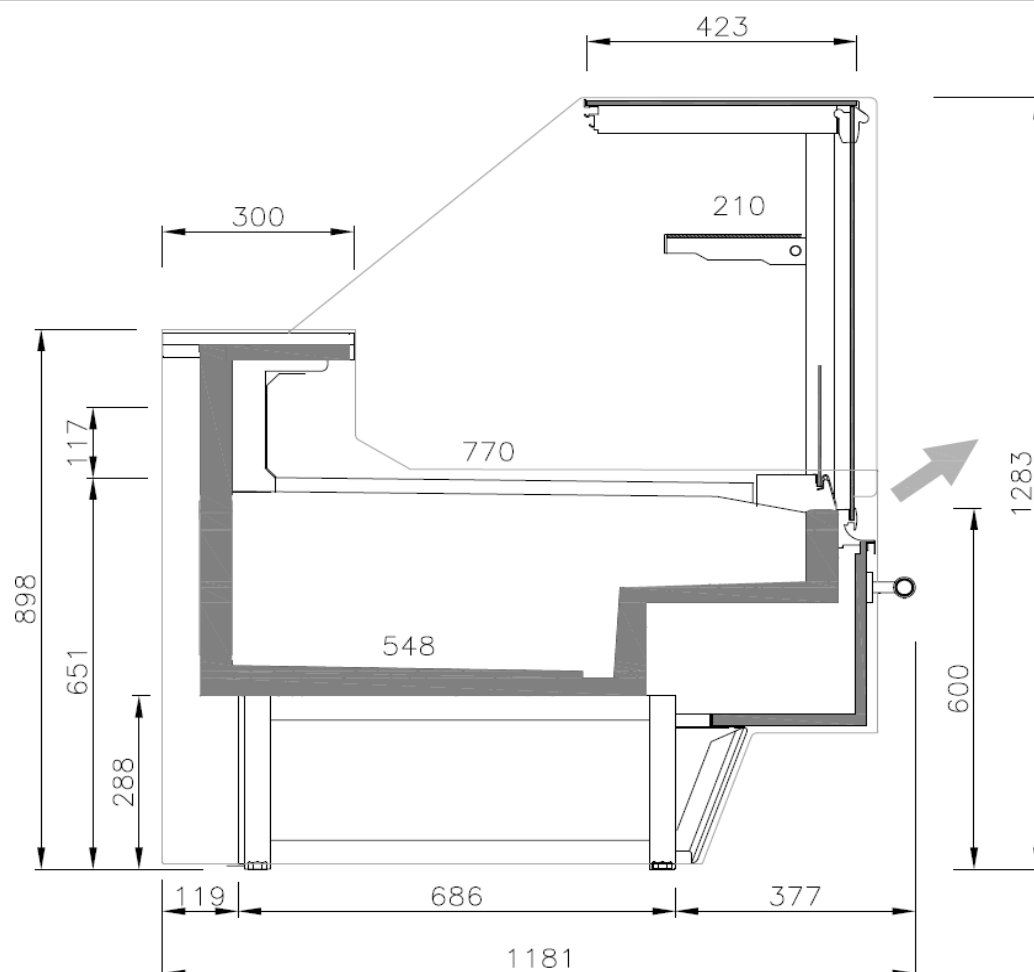

DATOS GENERALES

	MODELO	
	VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
	M1	M1
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,09	1,43
VOLUMEN UTIL (lts.)	163	214
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A
PESO BRUTO (kg)	373	404
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1995 x 1295 x 1555	2795 x 1495 x 1555
PUERTAS TRASERAS	OPCIONAL	

DETALLES INSTALACIÓN

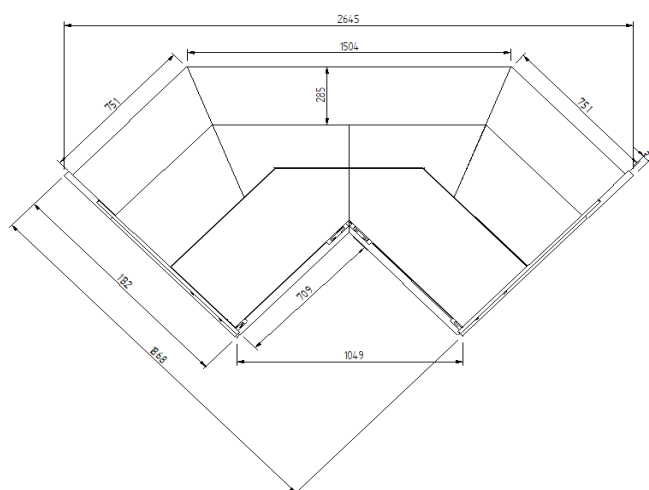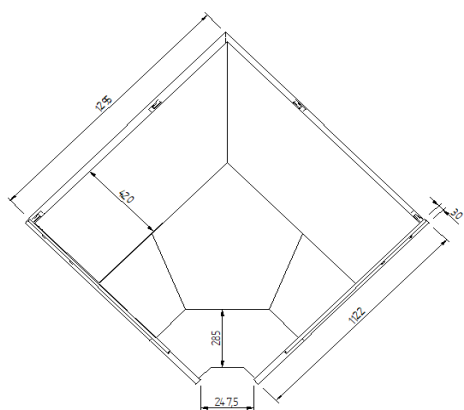

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	0°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE	GAS CALIENTE	
Nº DESESCARCHES x DIA	4	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	15'	

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H.Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
COMPRESOR	Nº	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,7
REFRIGERANTE	Tipo	R290	
	gr	105	120
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2
	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	50	45
	A	0,2	0,20
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450
	A	2	2
POTENCIA	W	556	672
	A	3,73	3,89
CONSUMO	kWh/24h	10,00	12,09

[*] NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base otra para la bandeja evaporativa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	W	14	14
	A	0,14	0,14

Data Sheet


Model:

VBC90 AA/AC
SUCP+



VBC90CSUCP+




VBC90ASUCP+

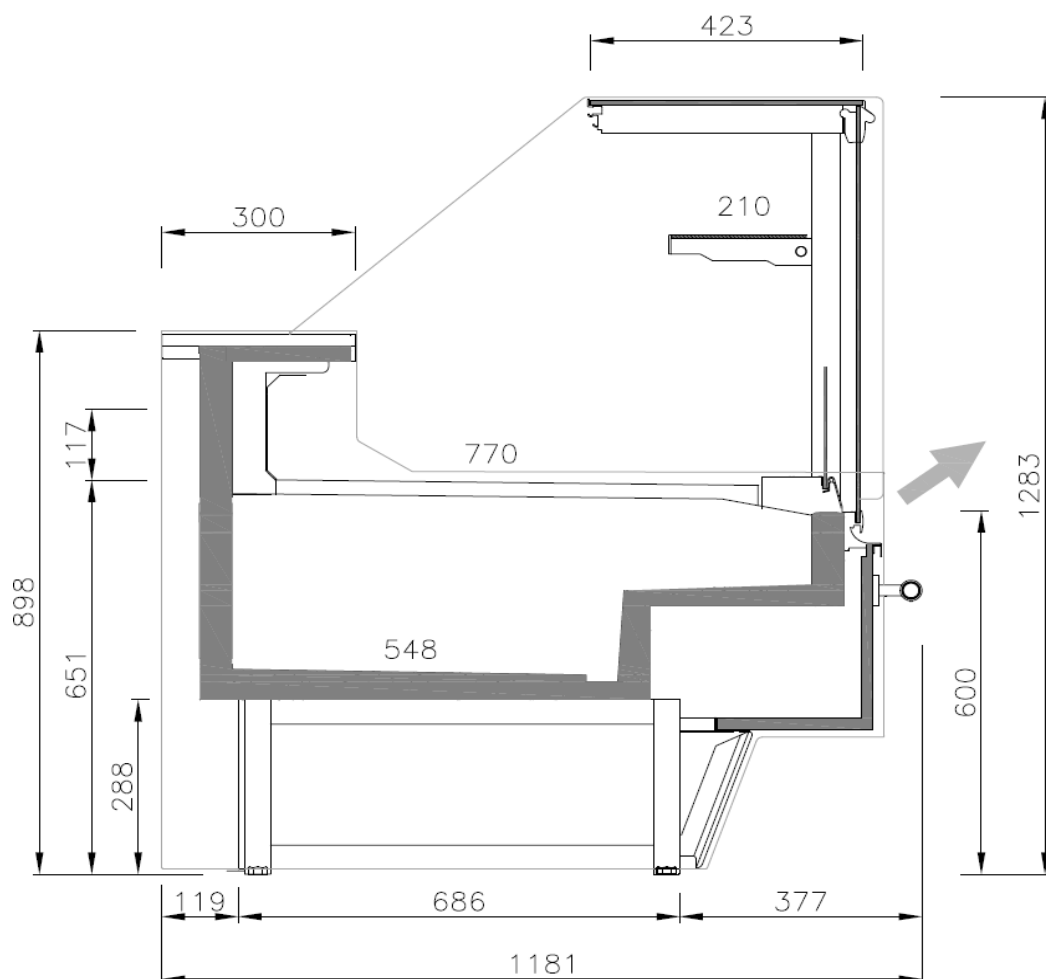

GENERAL DATA

	MODEL	
	VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
	M1	M1
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,09	1,43
USEABLE VOLUME (lts.)	163	214
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A
WEIGHT (kg)	373	404
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1995 x 1295 x 1555	2795 x 1495 x 1555
REAR SLIDING DOORS	OPTIONAL	

INSTALLATION DETAILS

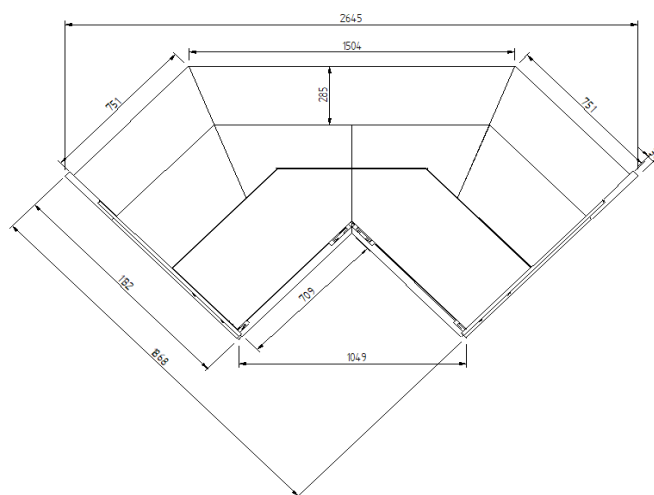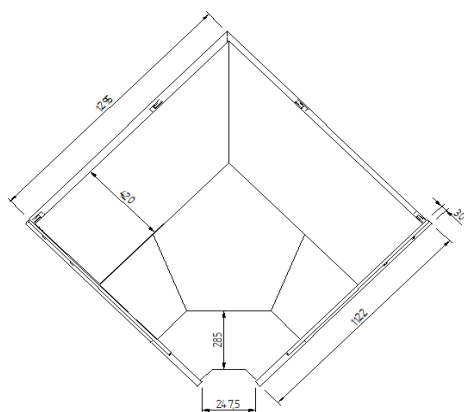

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,7
REFRIGERANT	Tipo	R290	
	gr	105	120
	N°	1	2
COIL FANS	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
	N°	1	2
CONDESATOR FANS	W	25	25
	A	0,425	0,425
	N°	1	2
LIGHTING	W	50	45
	A	0,2	0,2
	N°	1	2
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450
	A	2	2
	N°	1	2
POWER	W	556	672
	A	3,73	3,89
	N°	1	2
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	10,00	12,09

[*] NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	W	14	14
	A	0,14	0,14

Documentation Technique

Modèle:


VBC AA/
AC SUCP+



VBC90ASUCP+






VBC90CSUCP+

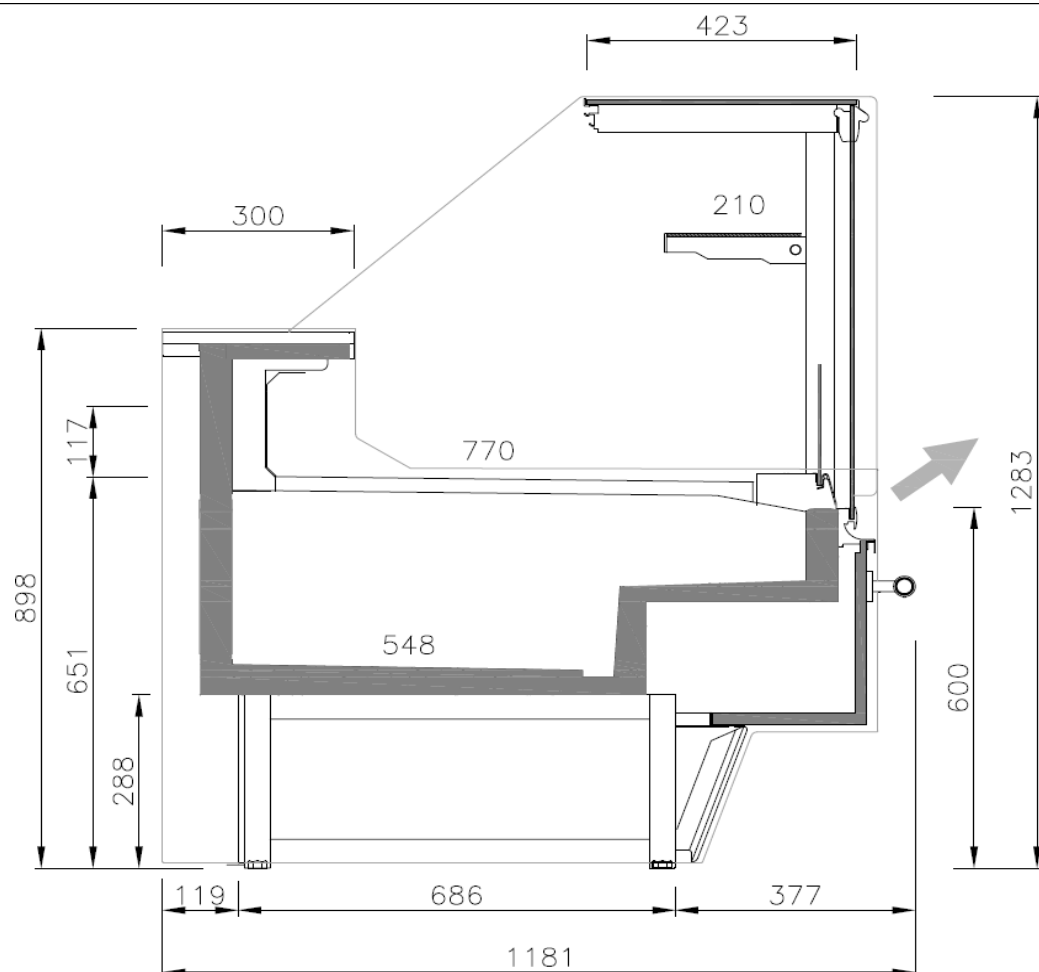

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
	M1	M1
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,09	1,43
VOLUME UTILE (lts.)	163	214
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	N/A	N/A
POIDS BRUT (kg)	373	404
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1995 x 1295 x 1555	2795 x 1495 x 1555
PORTES COULISSANTES ARRIÈRE	OPTIONNEL	

DONNÉES D'INSTALLATION

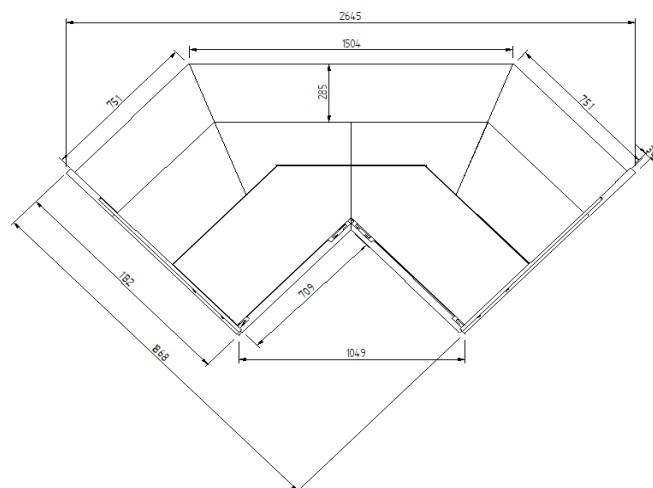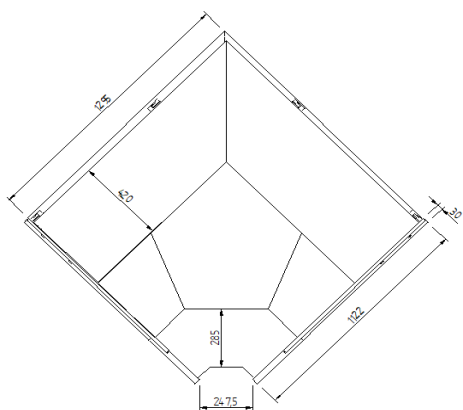

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,7
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R290	
	gr	105	120
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2
	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	50	45
	A	0,23	0,20
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450
	A	2	2
PUISSANCE	W	556	672
	A	3,73	3,89
CONSOMMATION	kWh/24h	10,00	12,09

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base et l'autre pour le plateau d'évaporation.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE	
		VBC90ASUCP+	VBC90CSUCP+
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	14	14
	A	0,14	0,14