



Documentación Técnica

Modelo:


VCL90_UCP+

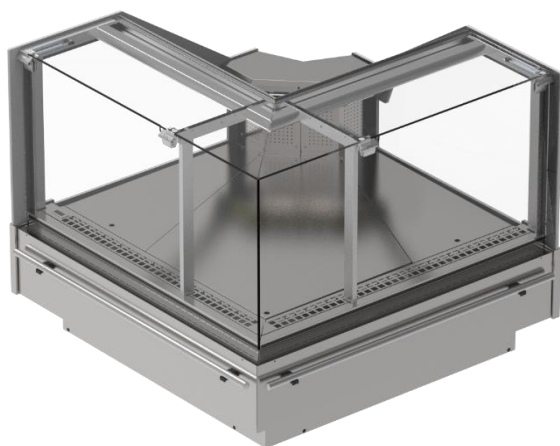

VCL90AUCP

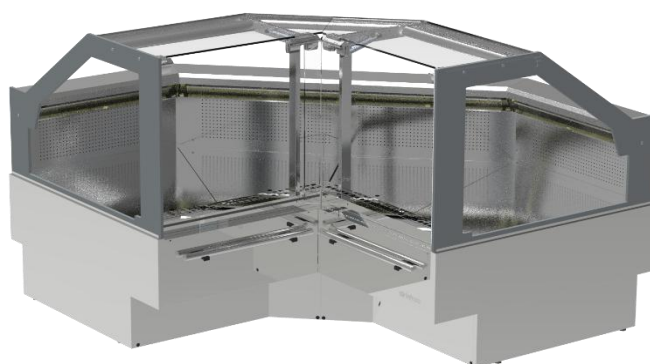

VCL90CUCP

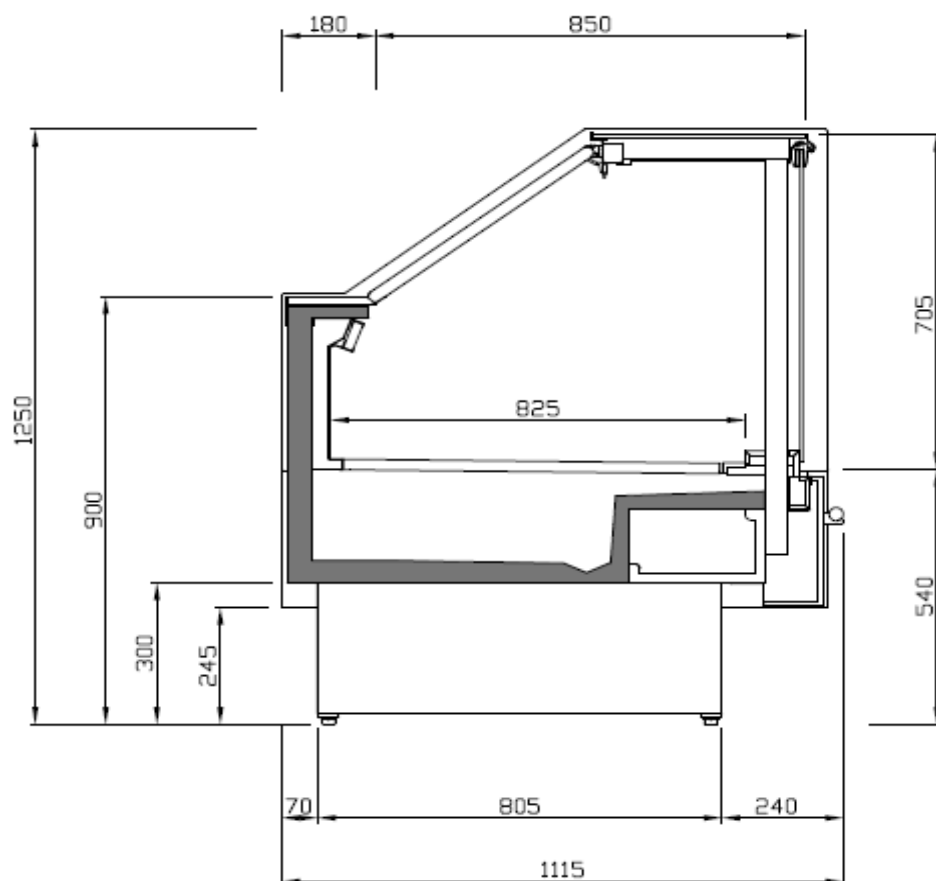

DATOS GENERALES

	MODELO	
	VCL90ACP	VCL90CCP
LONGITUD (mm)	1900	2555
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,09	1,42
VOLUMEN UTIL (lts.)	246	321
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-
PESO BRUTO (kg)	220	250
DIMENSIONES EN TRANSPORTE (mm)	1437 x 1432 x 1242	2655 x 1432 x 1242

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VCL90ACP	VCL90CCP
Longitud (mm)		1900	2555
VENTILADORES	Nº	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
ILUMINACION VISERA	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,15
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	W	11,2	22,4
	A	0,05	0,10
RESISTENCIA COSTADOS	W	90,0	90,0
	A	0,39	0,39
RESISTENCIA SCC	W	37,5	56,3
	A	0,16	0,24

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

T ^a condensación:	+35°C	Recalentamiento:	5°K	Subenfriamiento:	0°K
---------------------------------	-------	------------------	-----	------------------	-----

		VCL90ACP	VCL90CCP
M2 (1°C/7°C)	Potencia frigorífica (W) **	1096	1315
	T ^a Evaporación (°C)	-10	

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECCIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m
-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES Y ESPEJO	+10%	kW/m
-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m

Limitaciones ambientales para desescarche natural
+16 °C / 80% HR



REGULACIÓN & DESESCARCHE		M0	M1	M2	H1
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT			+0°C	
	DIFERENCIAL			2	
TIPO DE DESESCARCHE		ELECTRICO			
N° DESESCARCHES / 24h				8	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE				+8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE				30'	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE				2'	

ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VCL90ACP	VCL90CCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543


CONEXIONES

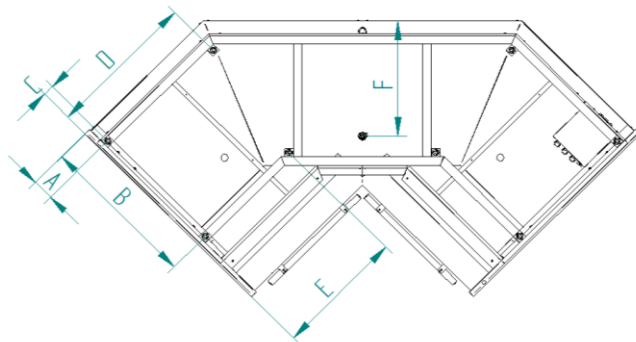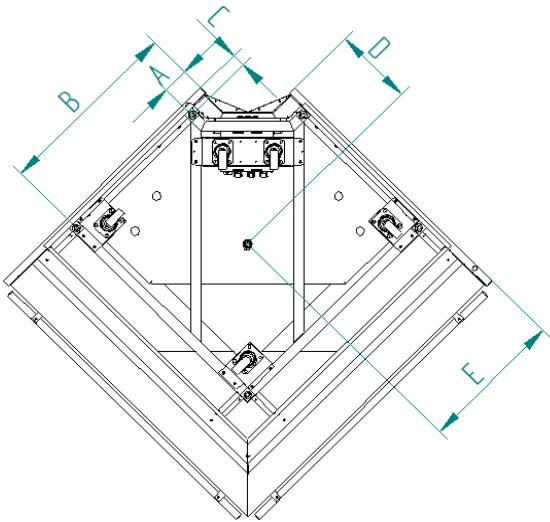


Data Sheet

Model:


VCL90_UCP+

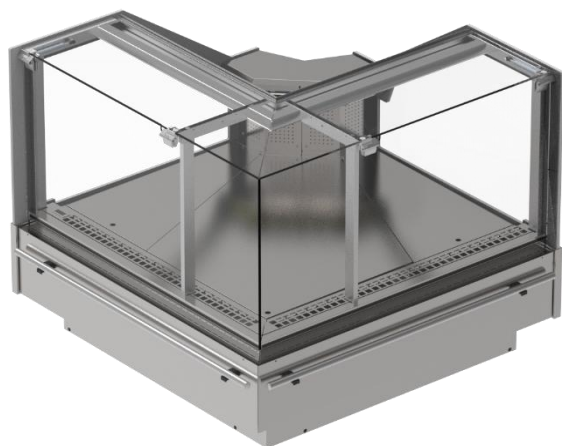

VCL90AUCP

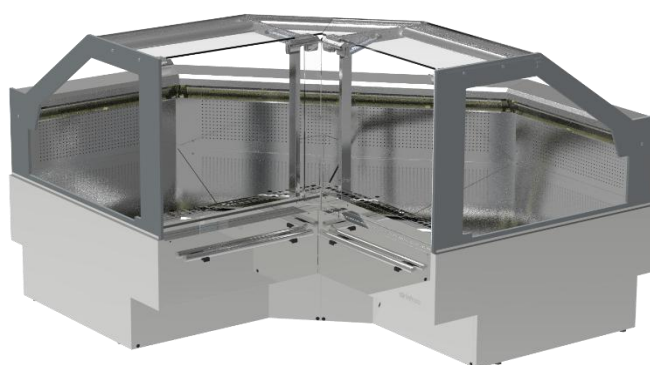

VCL90CUCP

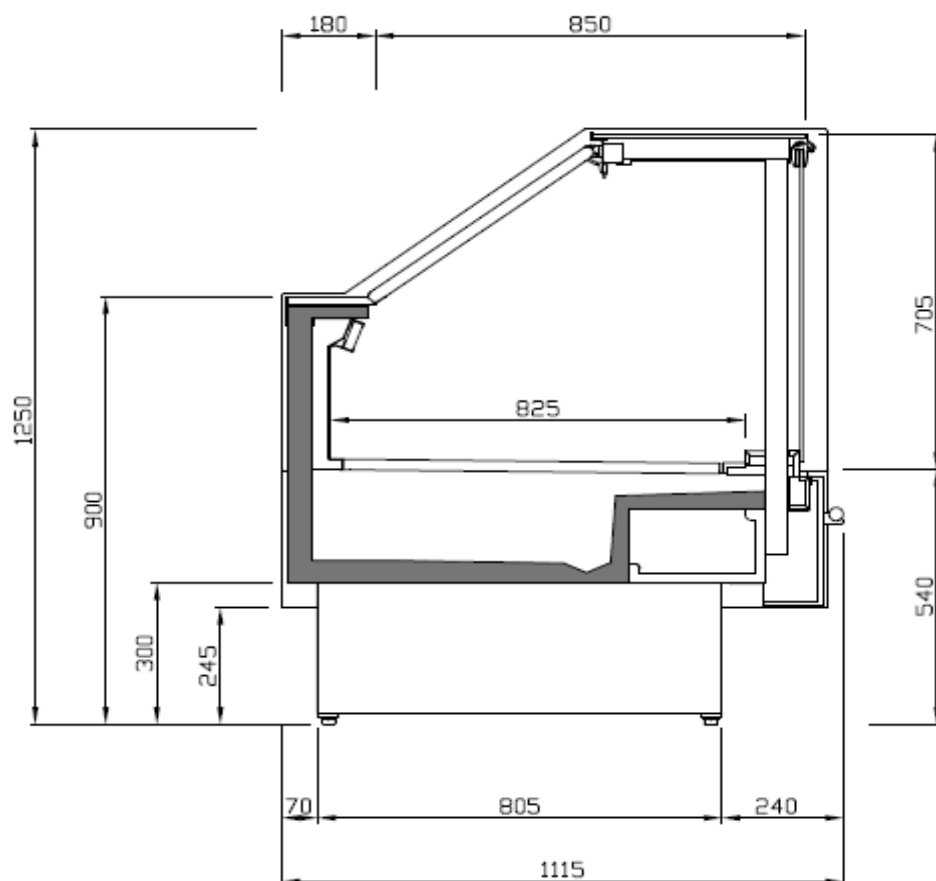

GENERAL DATA

	MODEL	
	VCL90ACP	VCL90CCP
LENGTH (mm)	1900	2555
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,09	1,42
USEABLE VOLUME (lts.)	246	321
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-
WEIGHT (kg)	220	250
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1437 x 1432 x 1242	2655 x 1432 x 1242

ELECTRICAL CONFIGURATION

BASE EQUIPMENT		MODELO	
		VCL90ACP	VCL90CCP
Length (mm)		1900	2555
COIL FANS	N°	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
CANOPY LIGHTING	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,15
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	W	11,2	22,4
	A	0,05	0,10
SIDE HEATER	W	90,0	90,0
	A	0,4	0,4
SCC HEATER	W	37,5	56,3
	A	0,2	0,2

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp:	+35°C	Suction superheat:	5°K	Overcooling:	0°K
------------------	-------	--------------------	-----	--------------	-----

M2 (-1°C/+7°C)		VCL90ACP	VCL90CCP	0	0
	Cooling capacity (W) **	1096	1315	0	0
	Evaporation Temp (°C)	-10			

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-power or Over-power coefficients. This is responsibility of the contracting authority &/or the installer

For the calculation of custom furniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15	W/m

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
C02	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

REGULATION & DEFROST		M0	M1	M2	H1
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT		0		
	DIFERENCIAL		0		
DEFORSTING SYSTEM		ELECTRIC			
N° DEFROST / 24h			0		
END OF DEFROSTING TEMPERATURE			0		
MAXIMUM DEFROSTING TIME			0		
MINIMUM DEFROSTING TIME			0		



ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	VCL90ACP	VCL90CCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543


FOOT | WHEELS POSITION | DRAINAGE

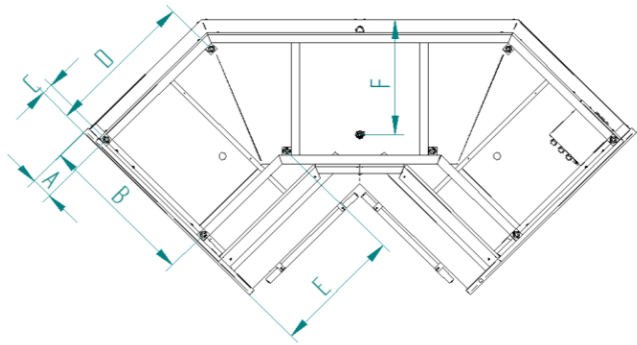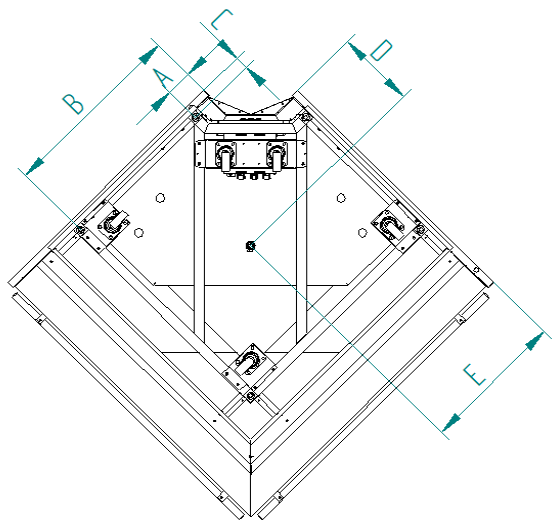

Documentation Technique



Modèle:

VCL90_UCP+

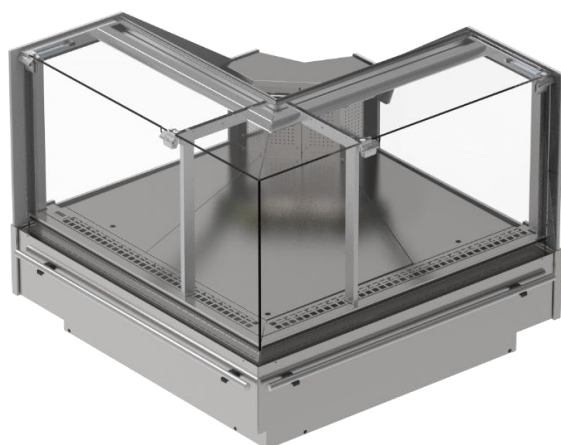

VCL90AUCP

VCL90CUCP

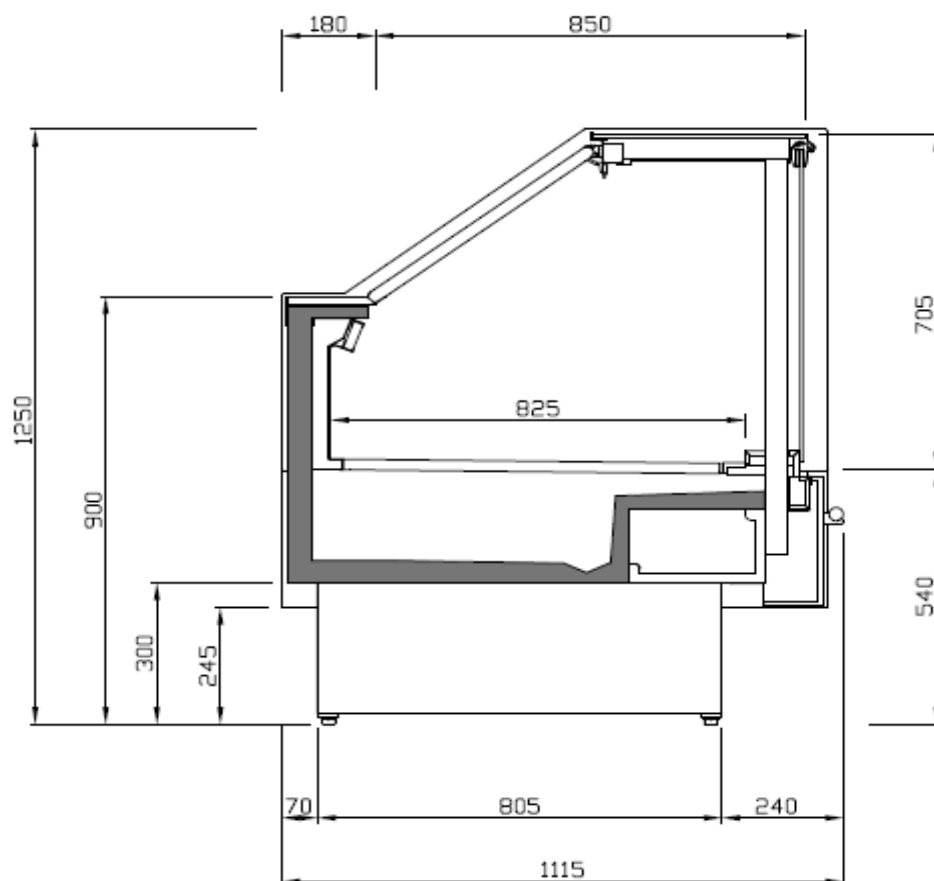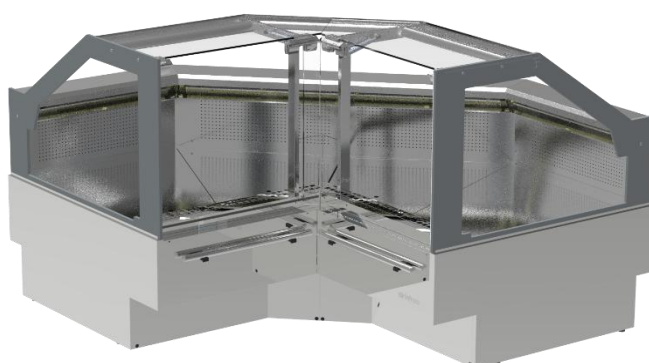

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VCL90ACP	VCL90CCP
LONGEUR (mm)	1900	2555
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,09	1,42
VOLUME UTILE (lts.)	246	321
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	-	-
POIDS BRUT (kg)	220	250
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)	1437 x 1432 x 1242	2655 x 1432 x 1242

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VCL90ACP	VCL90CCP
Longueur (mm)		1900	2555
VENTILATEURS	N°	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
ÉCLAIRAGE DE LA CORNICHE	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,15
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION "	W	11,2	22,4
	A	0,05	0,10
RÉSISTANCE LATÉRALE	W	90,0	90,0
	A	0,4	0,4
RÉSISTANCE AU SCC	W	37,5	56,3
	A	0,2	0,2

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	Sous-refroidissement:	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	-----------------------	-----

		VCL90ACP	VCL90CCP
M2 (-1°C/+7°C)	Puissance Frigorifique (W) **	1096	1315
	Température d'évaporation (°C)	-10	

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableur suivant:

FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES	+5%	kW/m
-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR	+10%	kW/m
-> ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	+15	W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M0	M1	M2	H1
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT			+0°C	
	DIFFÉRENTIEL			2	
TYPE DE DÉGIVRAGE		ELECTRIC			
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h				8	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE				+8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM				30'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM				2'	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

DÉTAILS D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODÈLE	VCL90ACP	VCL90CCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543

PIEDS | ROUES | DRAINS

